エラー
プロテクトキーの更新後RIKCADが起動しなくなった

1. タスクバーよりワイブキーネットワーク
   のアイコン上で右クリックし、[サーバー開始]をクリックします。
   ※タスクバーに表示がない時はアイコンが隠れている場合がありますので、タスクバー上上向きの矢印（隠れているインジケータを表示）の中を確認してください。

2. コントロールパネルを開き、［管理ツール］を実行します。
   ※下図のようにアイコン表示がされていない場合は、画面右上の表示方法を［大きいアイコン］に変更してください。

3. 管理ツール内にある［サービス］を実行します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-02 13:39:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=618&artlang=ja

エラー

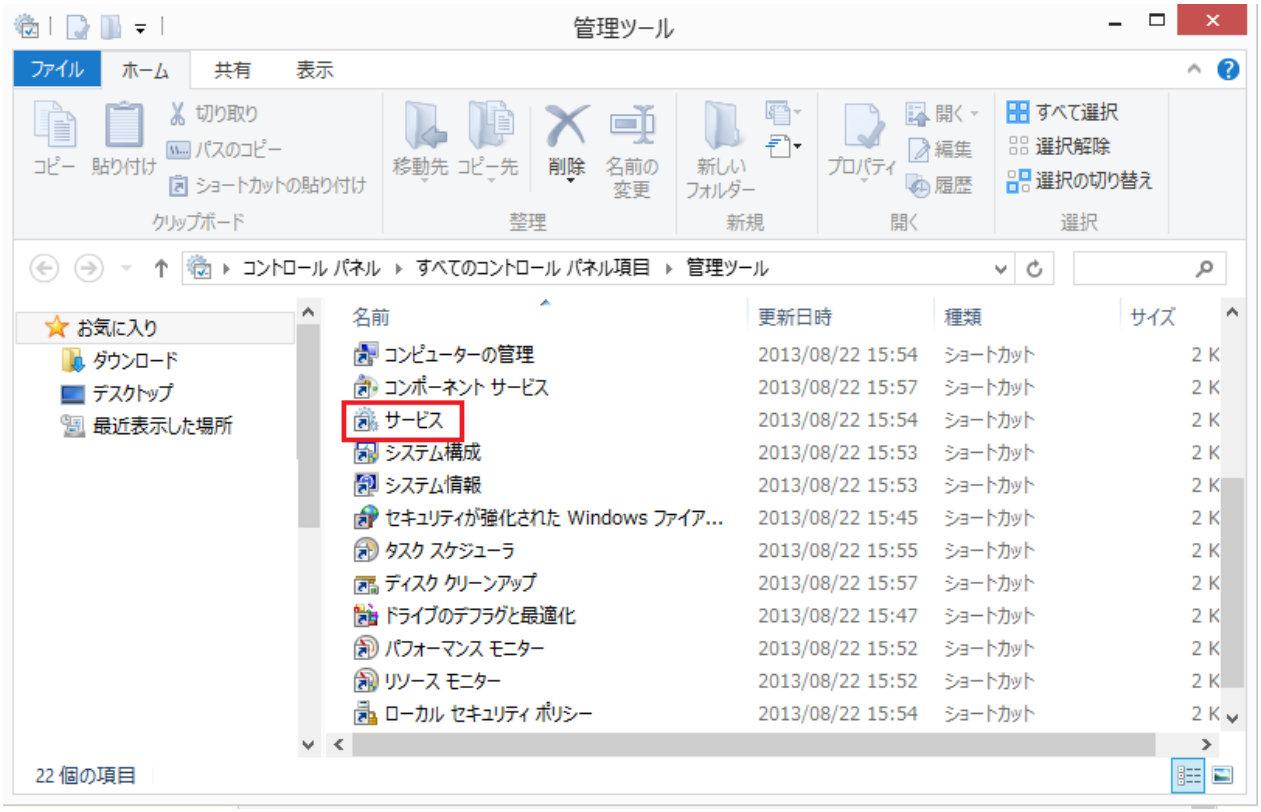

4. 「WibuKey Server」の項目を探し、スタートアップの種類が【自動】になっているか確認します。

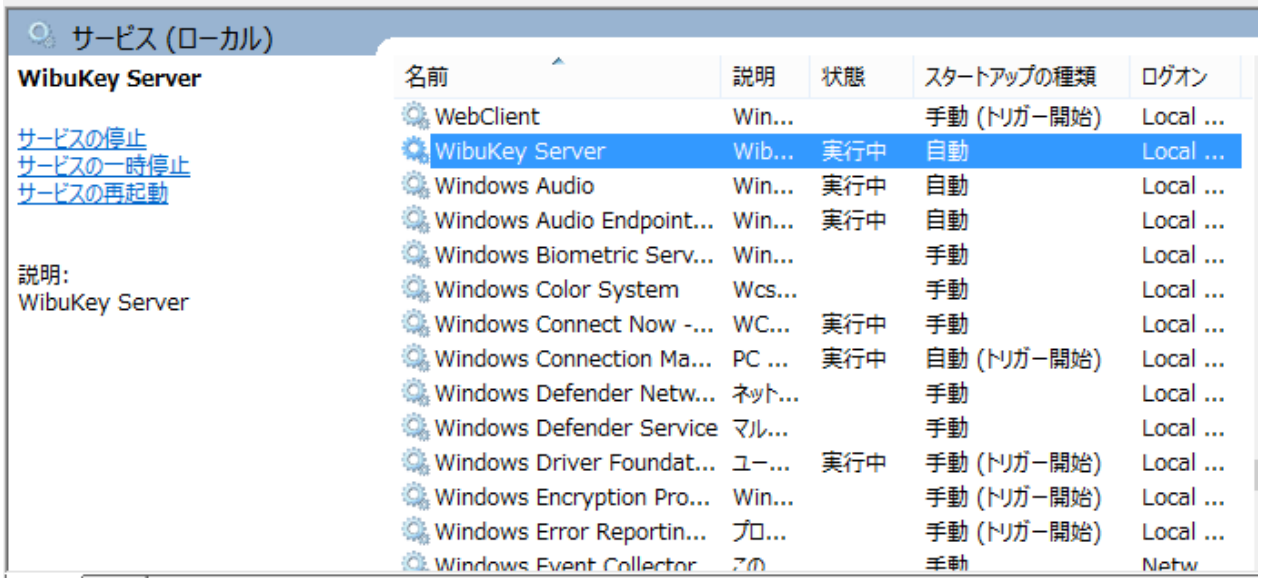

5. 【自動】になっていない場合は、「WibuKey Server」の項目を右クリックし［プロパティ］を開きます。
下図のようにスタートアップの種類を［自動］に切り替えて、［OK］をクリックしPCの再起動を実行します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-02 13:39:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=618&artlang=ja

エラー

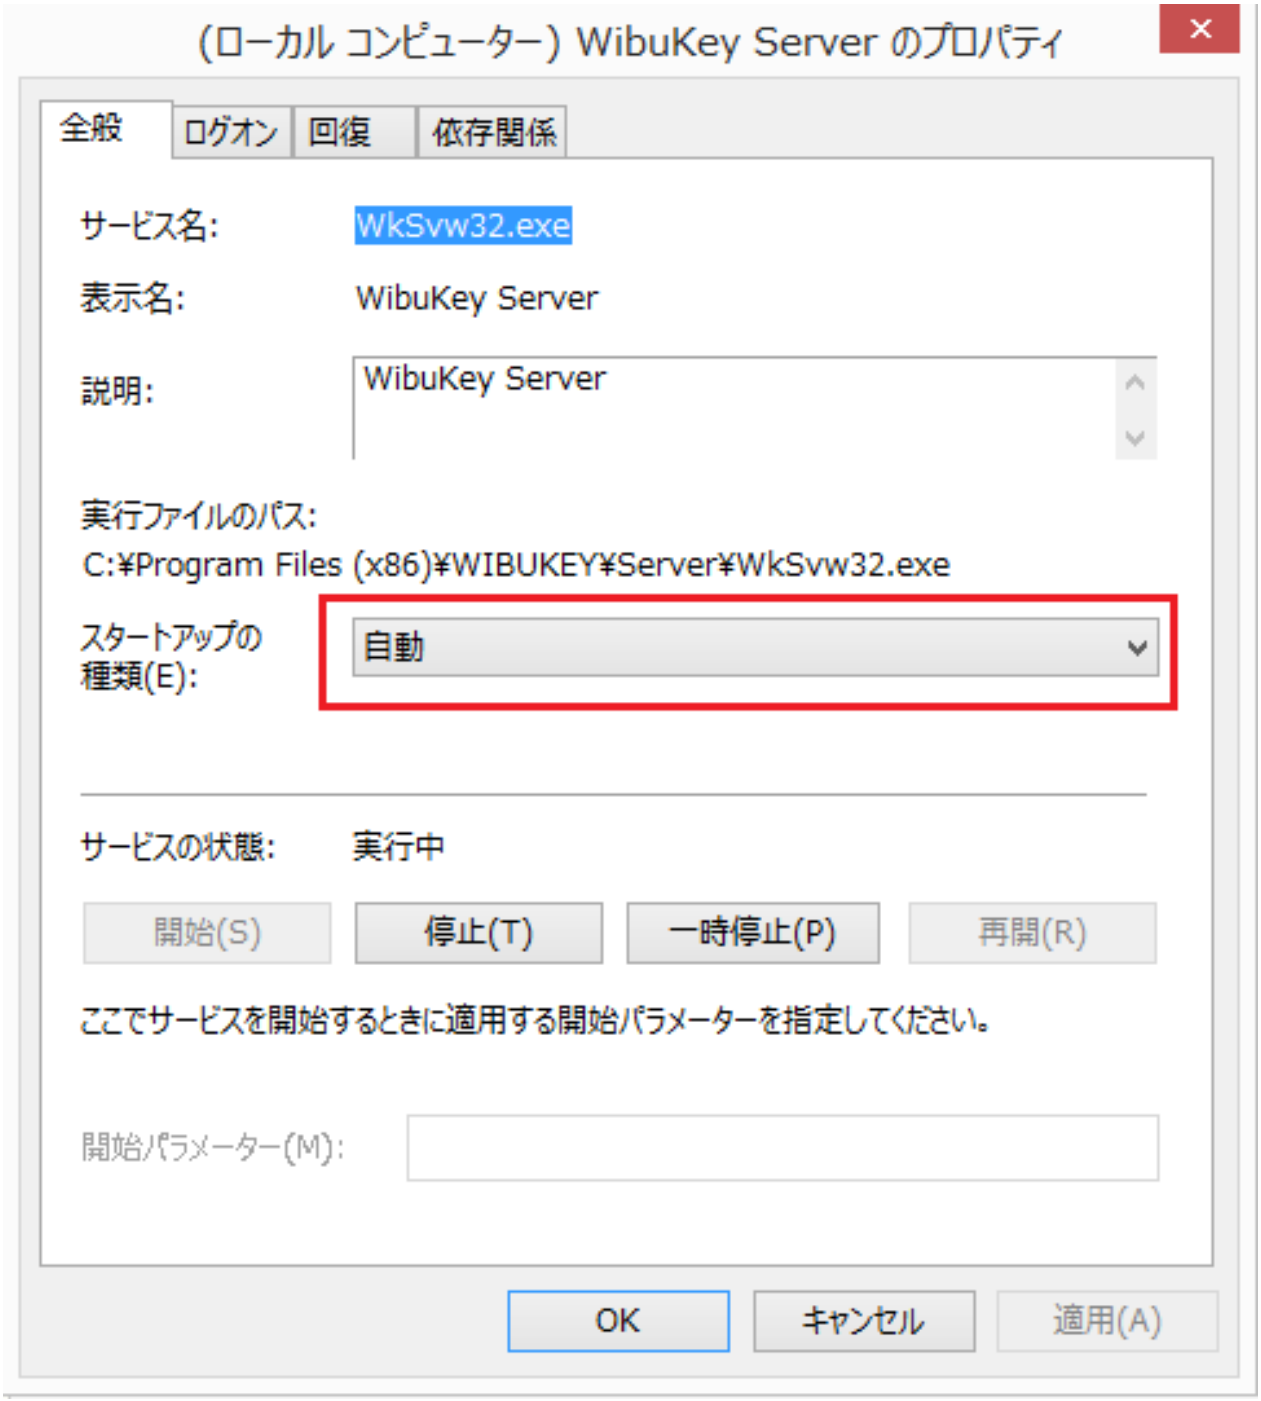

一意的なソリューション ID: #1617
製作者: 大木本
最終更新: 2022-03-19 03:39

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-02 13:39:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=618&artlang=ja